CHŁODNICE WODNE RAMOWE - TYP CR

CR

Zastosowanie:
- Schładzanie powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Właściwości:
- Prosta konstrukcja bez obudowy i tacki odciekowej
- Wymiennik z rur żebrowych Cu – Al
- Wymienniki dwu, trzy lub czterorzędowe (w standardzie)
- Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS=16 bar (1,6 MPa)
- Najwyższa dopuszczalna temperatura TS=100°C
- Ciśnienie testowe PT=30 bar (3 MPa)

CR – 60x40 – IV – 3/4”

Typ

Wymiary kanału
BxH [cm]
B - szerokość
H - wysokość

Ilość rzędów

Przyłącze zasilanie/powrót

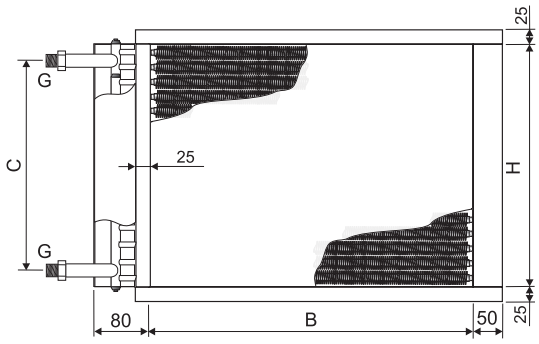

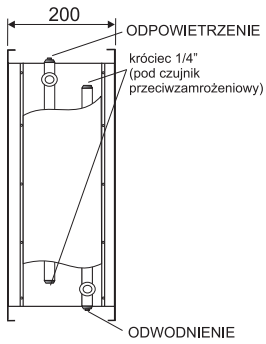

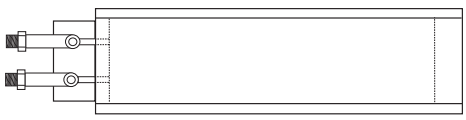

UWAGA: Oprócz wyrobów katalogowych Termex wykonuje na zamówienie chłodnice nietypowe.
Przy zamówieniu należy określić:
1. Wymiary przyłącza BxH [mm]
2. Temperaturę powietrza wlotowego [°C]
3. Temperaturę powietrza wylotowego [°C], albo moc chłodniczą [kW]
4. Temperaturę wody zasilającej [°C]
5. Temperaturę wody powrotnej [°C]
6. Ewentualną zawartość glikolu etylenowego lub propylenowego w wodzie [%]

Produkujemy również chłodnice z nierdzewną obudową i epoksydowanymi wymiennikami, odporne na trudne warunki eksploatacji.

TYP		B [mm]	H [mm]	C [mm]	G [mm]
2- -rzędowe	**CR-40x20-II-3/4”**	400	200	140	3/4”
	CR-40x30-II-3/4”	400	300	240	3/4”
	CR-50x25-II-3/4”	500	250	190	3/4”
	CR-50x30-II-3/4”	500	300	240	3/4”
	CR-60x30-II-3/4”	600	300	240	3/4”
	CR-60x35-II-3/4”	600	350	290	3/4”
	CR-60x40-II-3/4”	600	400	340	3/4”
	CR-70x40-II-1”	700	400	340	1”
	CR-80x50-II-1”	800	500	440	1”
	CR-100x50-II-1”	1000	500	440	1”
3- -rzędowe	**CR-40x20-III-3/4”**	400	200	140	3/4”
	CR-40x30-III-3/4”	400	300	240	3/4”
	CR-50x25-III-3/4”	500	250	190	3/4”
	CR-50x30-III-3/4”	500	300	240	3/4”
	CR-60x30-III-3/4”	600	300	240	3/4”
	CR-60x35-III-3/4”	600	350	290	3/4”
	CR-60x40-III-3/4”	600	400	340	3/4”
	CR-70x40-III-1”	700	400	340	1”
	CR-80x50-III-1”	800	500	440	1”
	CR-100x50-III-1”	1000	500	440	1”
4- -rzędowe	**CR-40x20-IV-3/4”**	400	200	140	3/4”
	CR-40x30-IV-3/4”	400	300	240	3/4”
	CR-50x25-IV-3/4”	500	250	190	3/4”
	CR-50x30-IV-3/4”	500	300	240	3/4”
	CR-60x30-IV-3/4”	600	300	240	3/4”
	CR-60x35-IV-3/4”	600	350	290	3/4”
	CR-60x40-IV-3/4”	600	400	340	3/4”
	CR-70x40-IV-1”	700	400	340	1”
	CR-80x50-IV-1”	800	500	440	1”
	CR-100x50-IV-1”	1000	500	440	1”

Przyłącza chłodnic

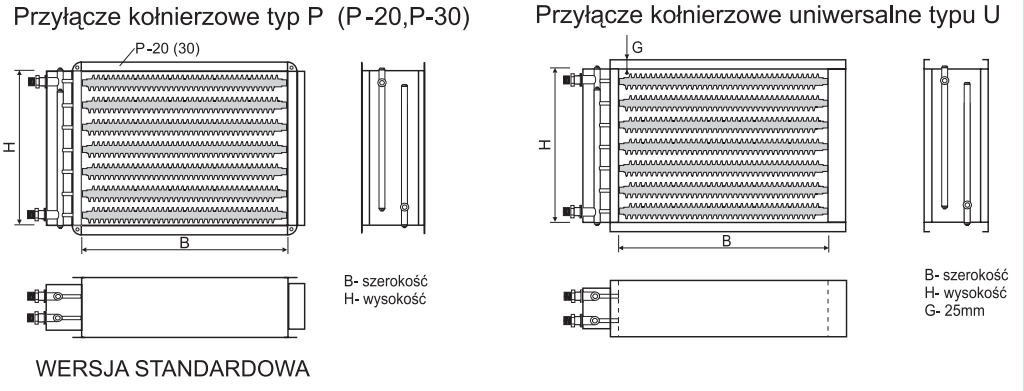

Konstrukcja

Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej.
Wymienniki ciepła z rur żebrowych miedziano-aluminiowych.
Kołnierze przyłączeniowe typu „P” albo „U”.
Przyłącze wodne mosiężne z gwintem zewnętrznym.

Ochrona przed zamarzaniem

Zamarznięcie chłodnicy może spowodować rozerwanie wymiennika ciepła, co po rozmrożeniu skutkuje wyciekiem czynnika chłodniczego.
Jeżeli chłodnica nie jest użytkowana i istnieje ryzyko jej zamarznięcia, należy spuścić wodę poprzez zaworek odwadniający.
Alternatywne zabezpieczenie polega na zasileniu chłodnicy czynnikiem niezamarzającym.

Chłodnicę można wyposażyć w układ zabezpieczający przed zamarzaniem (czujniki zanużeniowe, przylgowe, termostaty „frosty”).

Regulacja temperatury

Osprzęt regulacyjny jest przedstawiony w rozdziale „RT”.

SPADEK CIŚNIENIA POWIETRZA

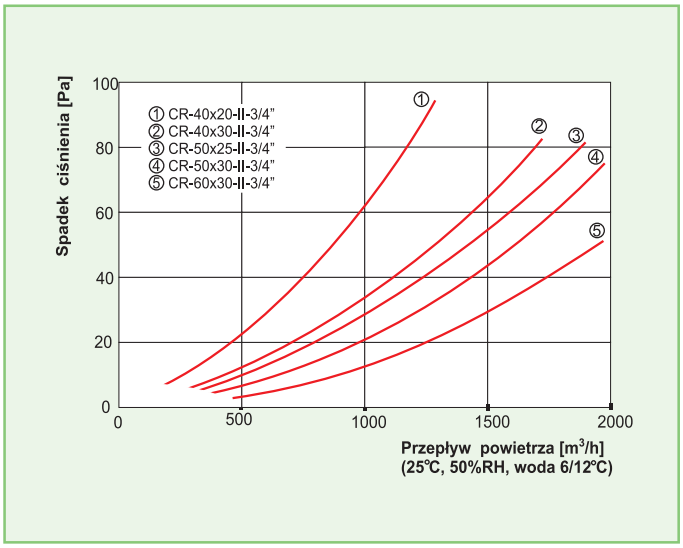

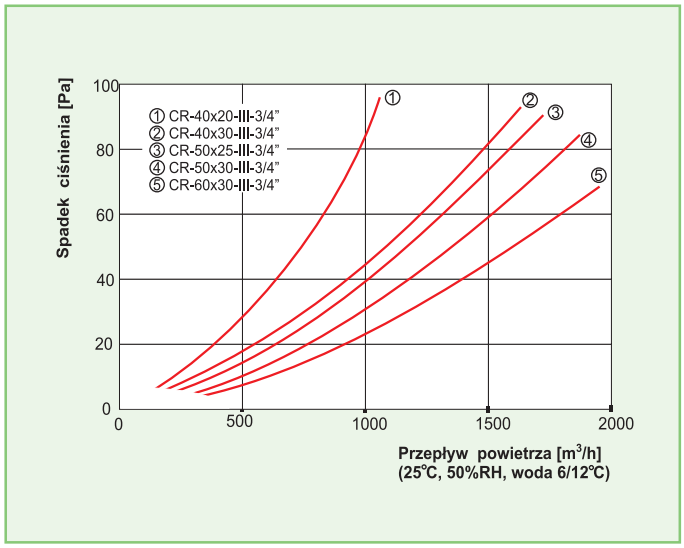

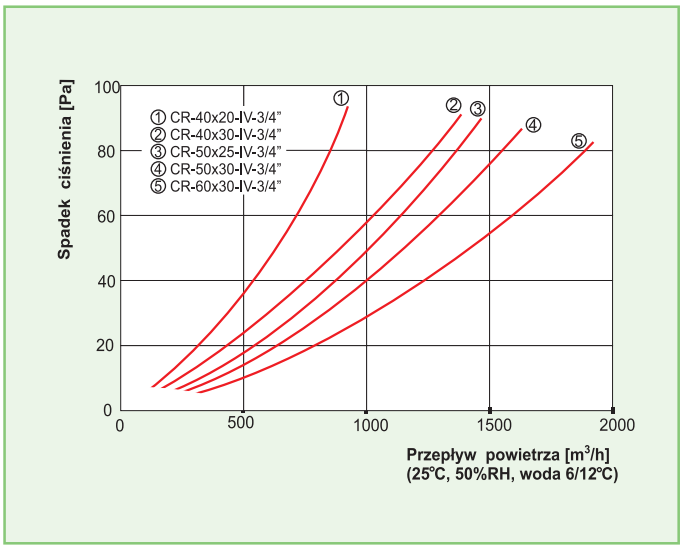

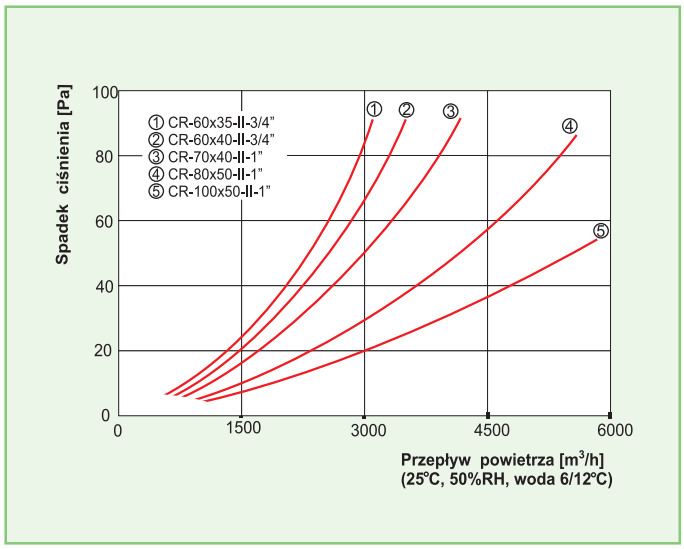

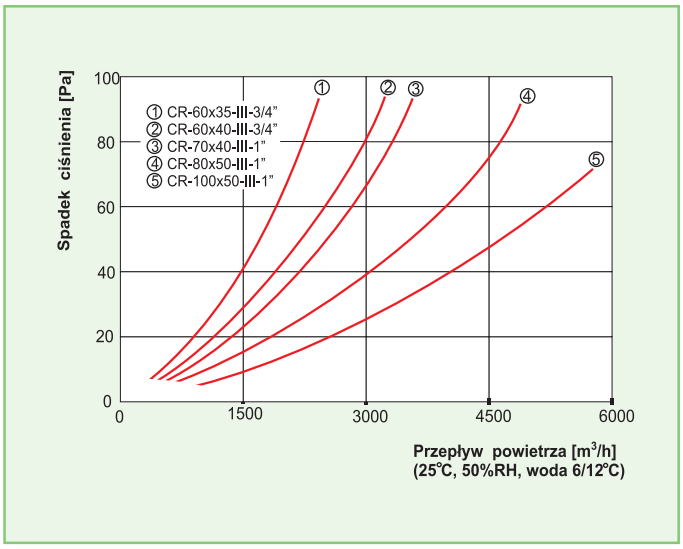

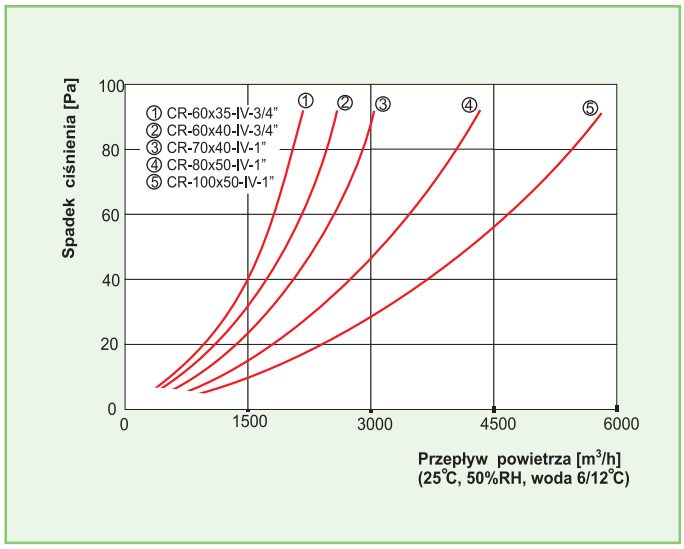

CHARAKTERYSTYKA WYMIENNIKA

CR-40x20 - II - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
430	18	25	50	19,6	0,77	0,03	0,5
430	23	30	45	22,5	1,07	0,04	0,8
650	36	25	50	20,8	0,90	0,04	0,8
650	47	30	45	24,2	1,25	0,05	1,2
850	52	25	50	21,5	0,98	0,04	0,8
850	68	30	45	25,1	1,38	0,06	1,6

CR-40x20 - III - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
430	23	25	50	17,8	1,02	0,04	0,4
430	30	30	45	20,2	1,44	0,06	0,8
650	43	25	50	19,2	1,24	0,05	0,6
650	56	30	45	22,1	1,70	0,07	1,2
850	66	25	50	20,2	1,35	0,05	0,6
850	86	30	45	23,2	1,91	0,07	1,2

CR-40x20 - IV - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
430	29	25	50	16,3	1,26	0,05	0,8
430	37	30	45	18,8	1,75	0,07	1,4
650	56	25	50	18,0	1,50	0,06	1,1
650	72	30	45	20,3	2,12	0,08	1,9
850	82	25	50	19,0	1,68	0,07	1,4
850	109	30	45	21,6	2,36	0,09	2,2

CR-40x30 - II - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
650	19	25	50	19,6	1,16	0,05	0,6
650	24	30	45	22,6	1,59	0,06	0,8
970	35	25	50	20,8	1,34	0,05	0,6
970	46	30	45	24,2	1,86	0,08	1,4
1300	53	25	50	21,6	1,46	0,06	0,8
1300	68	30	45	25,2	2,06	0,08	1,4

CR-40x30 - III - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
650	24	25	50	17,8	1,54	0,06	0,5
650	31	30	45	20,2	2,18	0,08	0,8
970	42	25	50	19,3	1,82	0,07	0,7
970	55	30	45	22,0	2,56	0,10	1,2
1300	68	25	50	20,2	2,06	0,08	0,8
1300	89	30	45	23,3	2,88	0,11	1,5

CR-40x30 - IV - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
650	30	25	50	16,3	1,90	0,08	0,4
650	38	30	45	18,8	2,64	0,11	0,7
970	55	25	50	17,9	2,27	0,09	0,5
970	71	30	45	20,3	3,16	0,13	0,9
1300	84	25	50	19,0	2,57	0,10	0,6
1300	113	30	45	21,7	3,56	0,14	1,2

CR-50x25 - II - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
675	19	25	50	19,7	1,16	0,04	1,3
675	24	30	45	21,9	1,83	0,07	3,0
1000	33	25	50	20,9	1,35	0,05	2,0
1000	45	30	45	22,4	2,68	0,10	6,6
1350	53	25	50	21,5	1,56	0,06	2,7
1350	68	30	45	22,8	3,58	0,14	12,3

CR-50x25 - III - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
675	23	25	50	17,3	1,72	0,07	1,7
675	31	30	45	19,9	2,40	0,09	2,7
1000	40	25	50	18,8	2,05	0,08	2,3
1000	53	30	45	20,9	3,12	0,13	4,4
1350	68	25	50	19,9	2,27	0,09	2,7
1350	89	30	45	21,1	4,39	0,18	9,3

CR-50x25 - IV - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
675	30	25	50	15,9	2,11	0,08	1,3
675	38	30	45	18,3	2,94	0,11	2,4
1000	52	25	50	17,5	2,48	0,10	2,2
1000	69	30	45	19,8	3,57	0,14	3,7
1350	84	25	50	18,6	2,85	0,11	2,4
1350	113	30	45	20,1	4,78	0,19	6,1

CR-50x30 - II - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
800	17	25	50	19,1	1,56	0,06	3,0
800	22	30	45	19,7	3,46	0,14	13,9
1200	33	25	50	19,4	2,22	0,09	6,4
1200	45	30	45	21,1	4,27	0,17	7,4
1600	51	25	50	19,6	2,90	0,11	8,9
1600	67	30	45	22,7	4,56	0,18	22,3

CR-50x30 - III - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
800	22	25	50	17,2	2,08	0,08	2,5
800	29	30	45	17,6	4,26	0,17	12,4
1200	40	25	50	18,3	2,65	0,10	3,7
1200	53	30	45	18,6	5,77	0,23	16,3
1600	67	25	50	18,4	3,51	0,14	6,9
1600	88	30	45	19,6	6,74	0,27	20,6

CR-50x30 - IV - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
800	28	25	50	16,0	2,48	0,10	2,2
800	36	30	45	16,7	4,47	0,18	5,7
1200	52	25	50	17,2	3,10	0,12	2,7
1200	69	30	45	16,9	6,88	0,27	11,9
1600	83	25	50	17,6	3,92	0,16	4,9
1600	112	30	45	17,9	8,18	0,33	16,3

CR-60x30 - II - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
950	16	25	50	19,5	1,73	0,07	1,8
950	21	30	45	22,0	2,54	0,10	3,1
1450	34	25	50	20,8	2,01	0,08	2,2
1450	46	30	45	22,2	4,21	0,17	7,8
1950	53	25	50	21,5	2,25	0,09	2,6
1950	68	30	45	22,8	5,20	0,20	10,6

CR-60x30 - III - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
950	23	25	50	17,6	2,32	0,09	1,5
950	31	30	45	19,4	3,76	0,15	3,6
1450	43	25	50	19,1	2,82	0,11	1,8
1450	57	30	45	19,5	6,12	0,24	8,2
1950	67	25	50	20,0	3,22	0,13	2,3
1950	89	30	45	19,9	7,81	0,31	13,7

CR-60x30 - IV - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
950	28	25	50	16,0	2,94	0,12	3,3
950	36	30	45	15,8	6,02	0,24	10,7
1450	52	25	50	17,1	3,81	0,15	4,4
1450	69	30	45	16,8	8,45	0,34	20,3
1950	83	25	50	17,2	5,16	0,20	8,2
1950	113	30	45	17,9	10,02	0,40	28,1

CR-60x35 - II - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
1150	19	25	50	19,6	2,01	0,08	2,8
1150	25	30	45	20,3	4,02	0,16	10,9
1700	35	25	50	20,2	2,69	0,11	4,7
1700	46	30	45	21,9	5,38	0,21	15,1
2250	52	25	50	20,3	3,49	0,14	11,3
2250	67	30	45	22,8	6,14	0,24	18,2

CR-60x35 - III - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
1150	25	25	50	17,9	2,65	0,11	1,8
1150	30	30	45	19,8	4,22	0,17	3,2
1700	42	25	50	19,4	3,14	0,13	2,6
1700	55	30	45	20,7	5,75	0,23	6,8
2250	68	25	50	20,1	3,53	0,14	2,9
2250	88	30	45	20,8	7,9	0,31	11,4

CR-60x35 - IV - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
1150	31	25	50	17,0	3,44	0,14	1,2
1150	39	30	45	19,0	4,56	0,18	2,0
1700	55	25	50	18,1	3,87	0,15	1,3
1700	71	30	45	19,9	6,04	0,24	3,3
2250	84	25	50	19,2	4,31	0,17	1,9
2250	113	30	45	20,1	8,22	0,33	5,5

CR-60x40 - II - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
1300	19	25	50	19,5	2,36	0,09	1,4
1300	24	30	45	19,8	5,49	0,22	7,02
1950	36	25	50	20,3	3,03	0,12	2,4
1950	47	30	45	21,5	6,52	0,26	9,8
2600	53	25	50	19,9	4,38	0,18	5,1
2600	68	30	45	22,7	7,23	0,29	12,3

CR-60x40 - III - 3/4"

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
1300	24	25	50	17,6	3,18	0,13	2,3
1300	31	30	45	19,1	5,69	0,22	5,7
1950	43	25	50	19,0	3,80	0,15	3,2
1950	56	30	45	19,2	8,58	0,34	14,0
2600	68	25	50	19,3	4,89	0,19	5,2
2600	89	30	45	20,1	9,40	0,37	20,8

CR-60x40 - IV - 3/4”

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
1300	30	25	50	16,3	3,79	0,15	1,1
1300	38	30	45	18,8	5,94	0,24	2,0
1950	56	25	50	17,9	4,57	0,18	1,4
1950	72	30	45	18,9	8,72	0,35	3,1
2600	84	25	50	19,1	5,06	0,20	1,8
2600	113	30	45	19,8	10,56	0,42	5,1

CR-70x40 - II - 1”

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
1500	18	25	50	19,6	2,67	0,11	2,4
1500	23	30	45	19,8	6,32	0,25	10,8
2250	34	25	50	20,5	3,34	0,13	3,3
2250	46	30	45	21,5	7,52	0,30	14,4
3000	52	25	50	20,0	4,95	0,20	7,2
3000	67	30	45	22,7	8,33	0,33	16,7

CR-70x40 - III - 1”

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
1500	23	25	50	17,7	3,61	0,14	1,8
1500	30	30	45	19,3	6,49	0,25	4,1
2250	41	25	50	19,2	4,31	0,17	2,7
2250	54	30	45	19,0	10,16	0,40	11,7
3000	67	25	50	19,5	5,45	0,22	3,9
3000	89	30	45	19,8	12,17	0,48	15,8

CR-70x40 - IV - 1”

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
1500	29	25	50	16,2	4,44	0,18	1,7
1500	37	30	45	18,3	6,58	0,26	3,3
2250	53	25	50	17,9	5,27	0,21	2,2
2250	70	30	45	18,7	10,32	0,41	6,8
3000	83	25	50	18,8	6,14	0,24	2,8
3000	113	30	45	19,1	13,13	0,52	11,3

CR-80x50 - II - 1”

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
2150	18	25	50	19,3	4,05	0,16	3,7
2150	23	30	45	19,6	9,48	0,38	16,3
3200	33	25	50	19,5	5,82	0,23	6,9
3200	45	30	45	21,0	11,6	0,46	22,9
4300	52	25	50	19,9	7,32	0,29	10,7
4300	67	30	45	22,4	12,67	0,50	27,5

CR-80x50 - III - 1”

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
2150	23	25	50	17,8	5,11	0,20	2,3
2150	30	30	45	17,9	11,17	0,44	9,2
3200	40	25	50	18,3	7,08	0,28	4,3
3200	53	30	45	18,6	15,47	0,61	16,8
4300	68	25	50	18,7	8,98	0,36	6,6
4300	88	30	45	19,6	18,20	0,72	23,0

CR-80x50 - IV - 1”

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
2150	29	25	50	16,5	6,08	0,24	2,0
2150	37	30	45	17,6	11,37	0,45	4,6
3200	52	25	50	18,1	7,29	0,29	3,1
3200	69	30	45	18,0	15,35	0,61	12,2
4300	84	25	50	18,4	9,12	0,37	3,1
4300	113	30	45	18,7	19,50	0,78	17,9

CR-100x50 - II - 1”

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
2700	19	25	50	19,2	5,17	0,21	4,3
2700	24	30	45	19,6	11,96	0,48	18,0
4000	33	25	50	19,4	7,46	0,30	8,1
4000	45	30	45	21,0	14,57	0,58	25,2
5400	53	25	50	19,7	9,67	0,38	12,5
5400	68	30	45	22,4	15,98	0,64	30,6

CR-100x50 - III - 1”

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
2700	24	25	50	18,0	6,24	0,25	3,5
2700	31	30	45	17,5	14,82	0,59	15,1
4000	40	25	50	18,1	9,14	0,36	6,5
4000	53	30	45	18,5	19,63	0,78	25,2
5400	68	25	50	18,4	12,02	0,48	12,6
5400	89	30	45	19,6	22,96	0,91	34,5

CR-100x50 - IV - 1”

Wydajność przepływu powietrza	Spadek ciśnienia powietrza	Temperatura powietrza wlot	Wilgotność powietrza wlot	Temperatura powietrza wylot	Moc	WODA 6/12°C	
						Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
m³/h	Pa	°C	%RH	°C	kW	l/s	kPa
2700	30	25	50	16,5	7,63	0,30	2,3
2700	38	30	45	16,7	15,42	0,67	8,5
4000	52	25	50	17,6	9,77	0,39	3,3
4000	69	30	45	16,9	23,07	0,92	14,5
5400	84	25	50	17,4	13,81	0,56	6,5
5400	113	30	45	17,8	28,11	0,12	20,5